


**SYNOPTIQUE DU PROJET RESEAU**

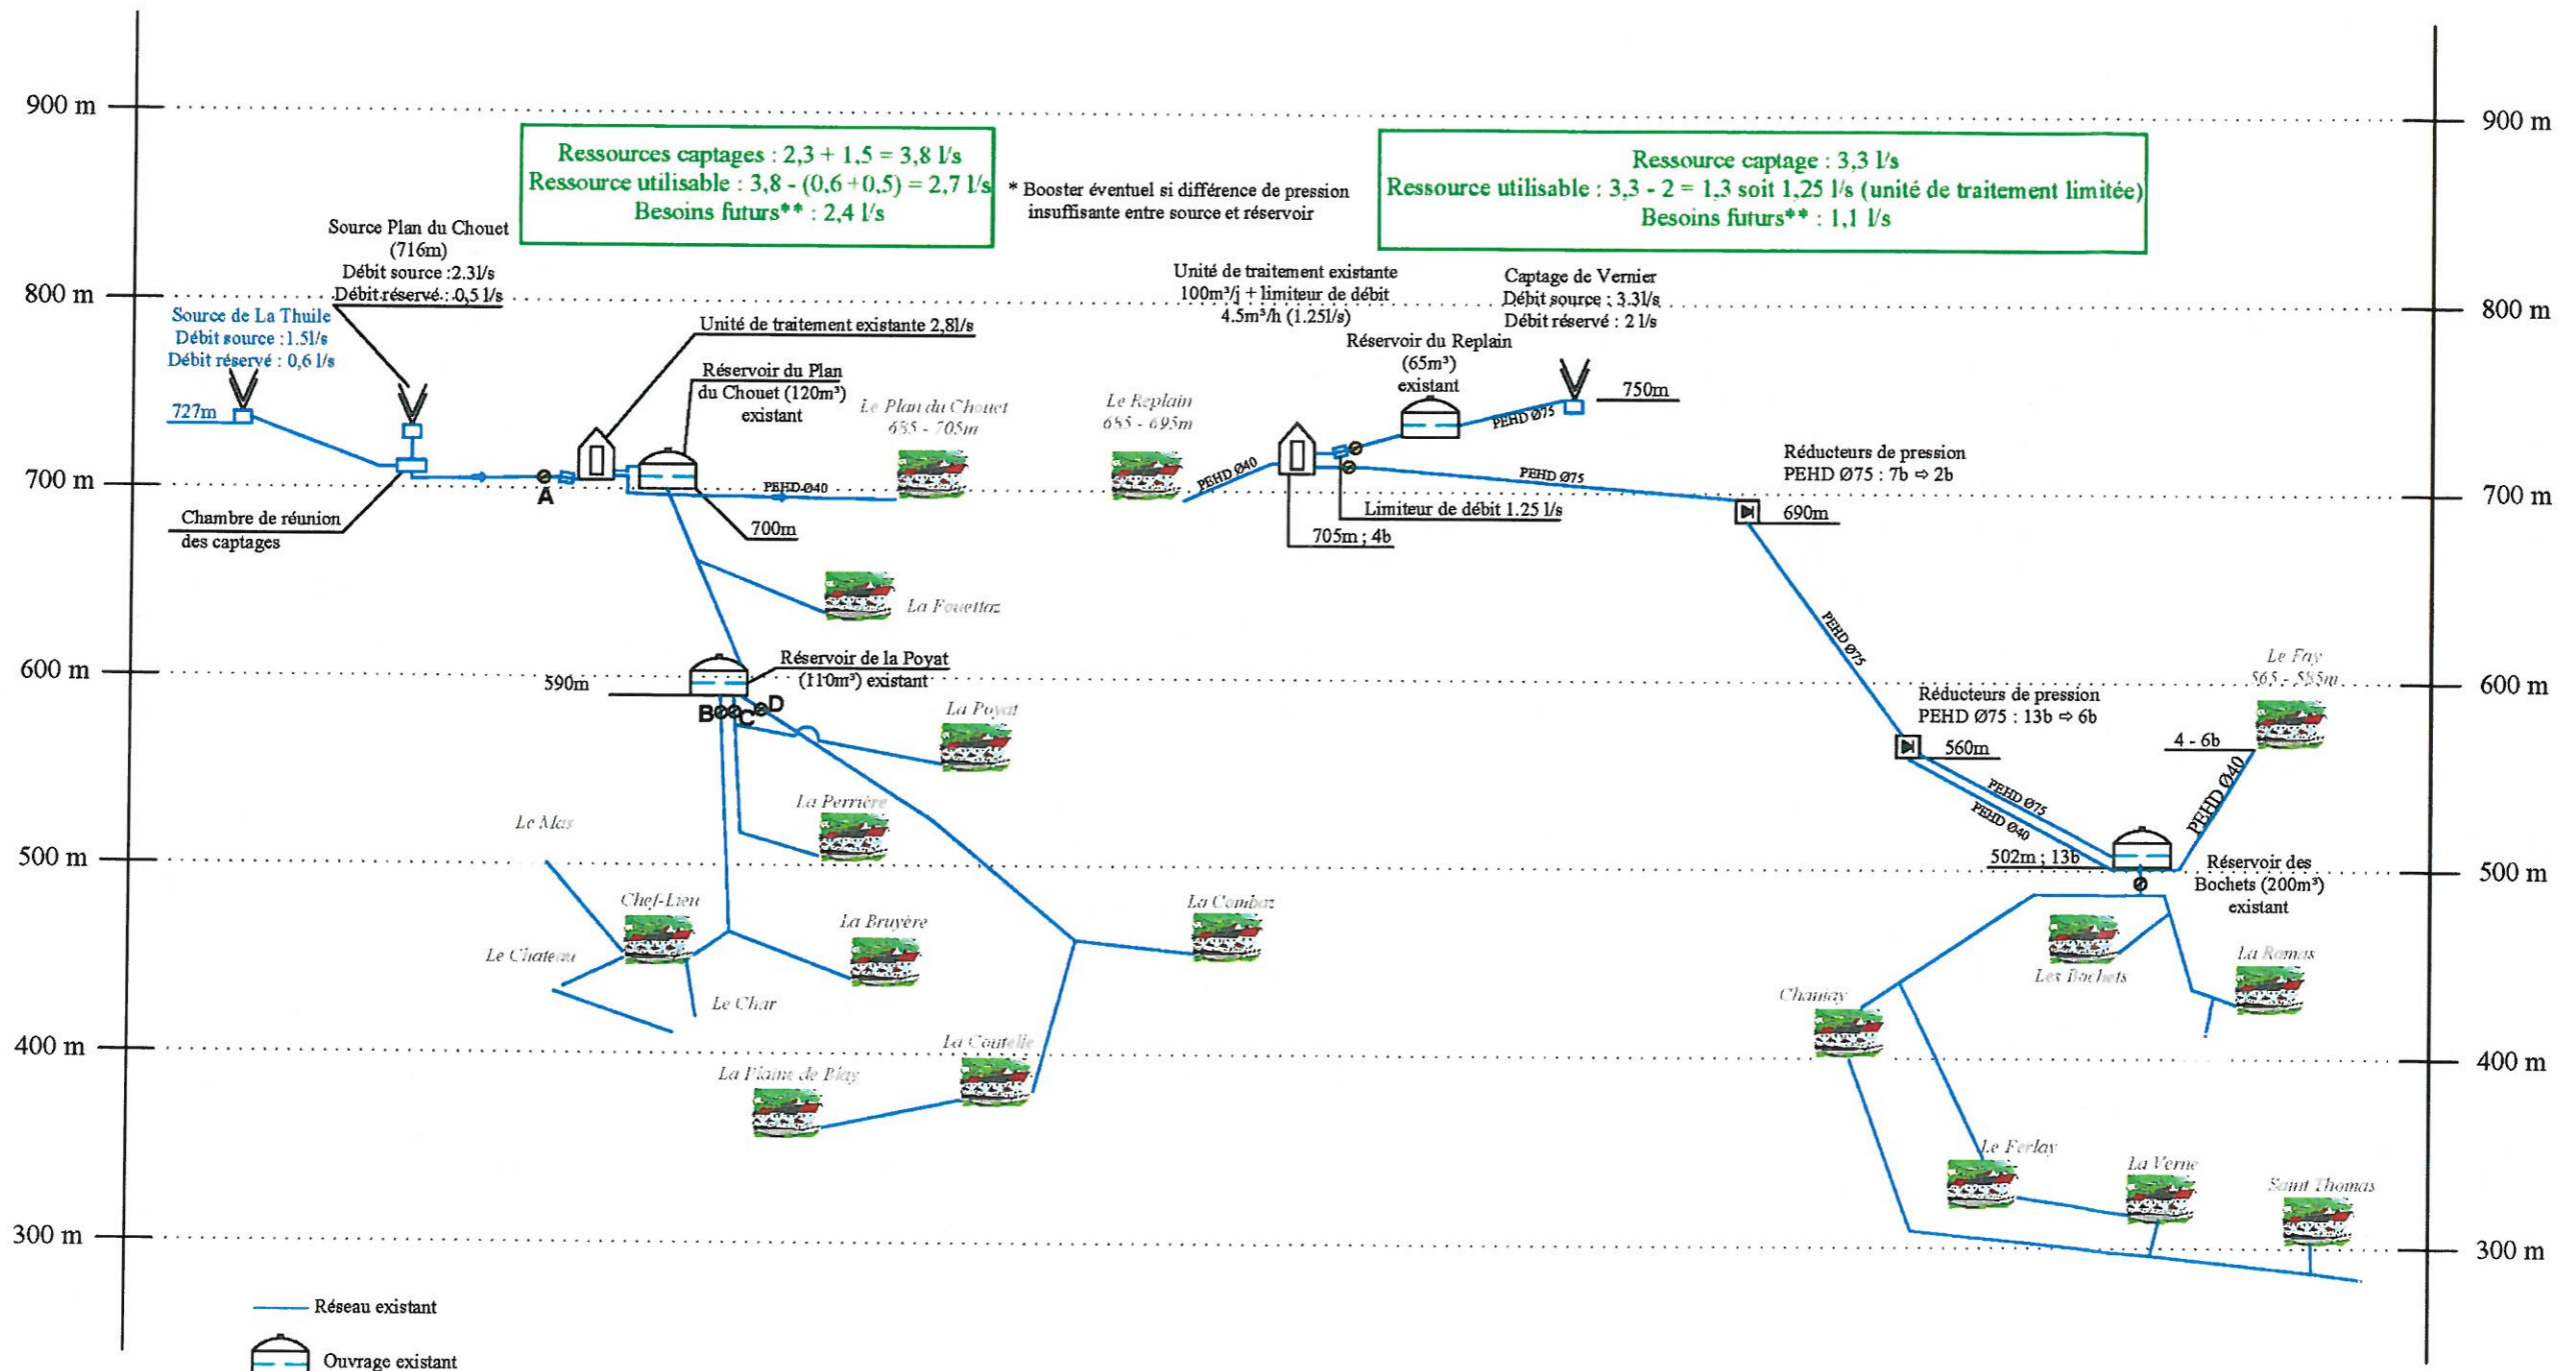

Ressources captages : 2,3 + 1,5 = 3,8 l/s  
 Ressource utilisable : 3,8 - (0,6 + 0,5) = 2,7 l/s  
 Besoins futurs\*\* : 2,4 l/s

Ressource captage : 3,3 l/s  
 Ressource utilisable : 3,3 - 2 = 1,3 soit 1,25 l/s (unité de traitement limitée)  
 Besoins futurs\*\* : 1,1 l/s

\* Booster éventuel si différence de pression insuffisante entre source et réservoir

- Réseau existant
- 🏠 Ouvrage existant
- ⊙ Compteur général
- ⊙ Sous compteur
- \*\* Besoins futurs estimés à l'horizon 2020, source Schéma directeur eau potable)

P:\2013\13-051 AEP Esserts Blay\13-051 Synoptique\_reseau.dwg